



HERTZ POWER

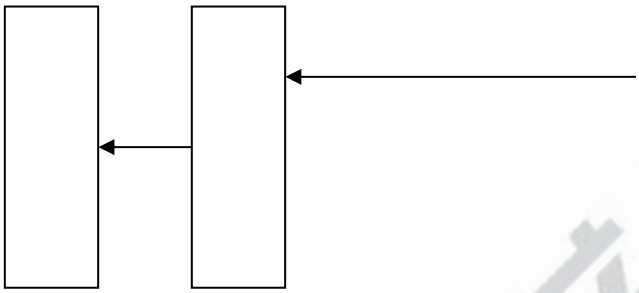
产品宗旨：技术领先，质量可靠，性价比优
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期



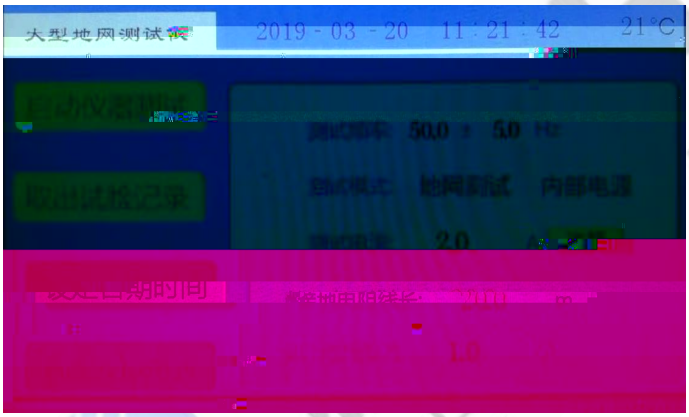
HERTZ POWER



HERTZ POWER

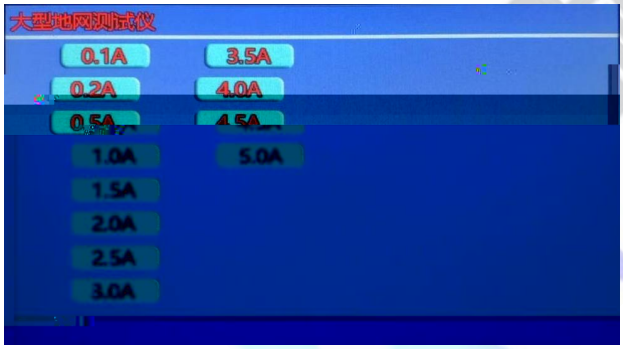


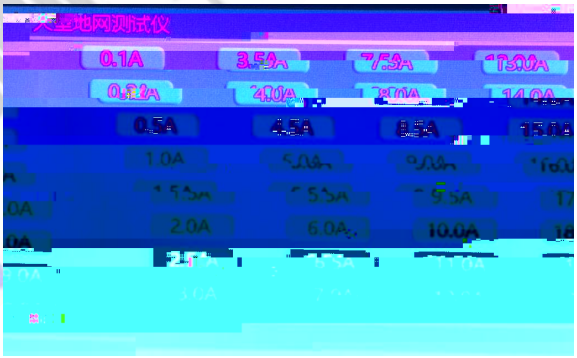
HERTZ POWER


大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 21 : 42
21°C


大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 21 : 54
21°C

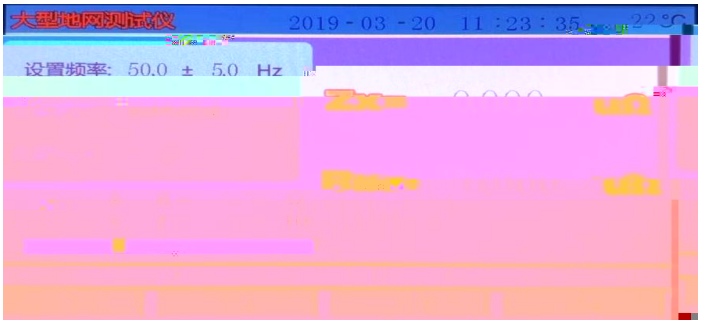

大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 22 : 02
启动仪器测试
取出试验记录
测试电流: 2.0
20.0
KA


大型地网测试仪
0.1A
3.5A
0.2A
4.0A
0.5A
4.5A
1.0A
5.0A
1.5A
2.0A
2.5A
3.0A

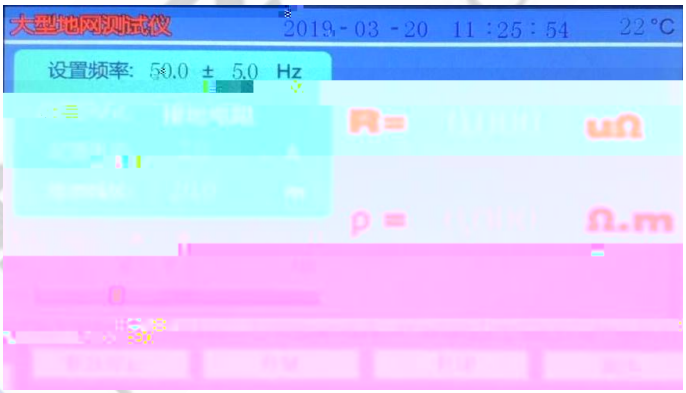

大型地网测试仪
0.1A
0.5A
1.0A
2.0A
6.0A
10.0A

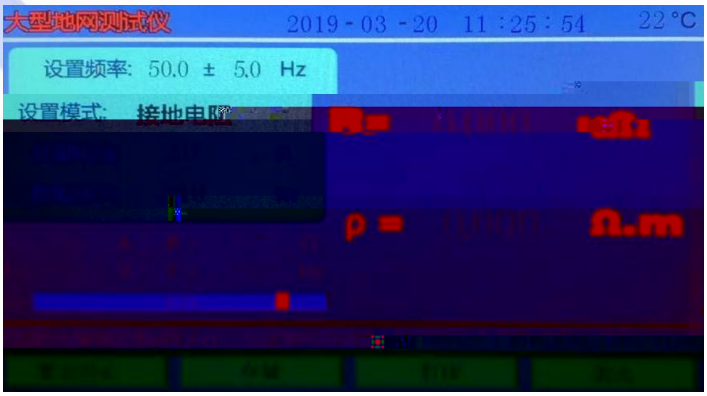

大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 23 : 18
1 2 3
4 5 6 esc
7 8 9
± 0 . OK


确定测试

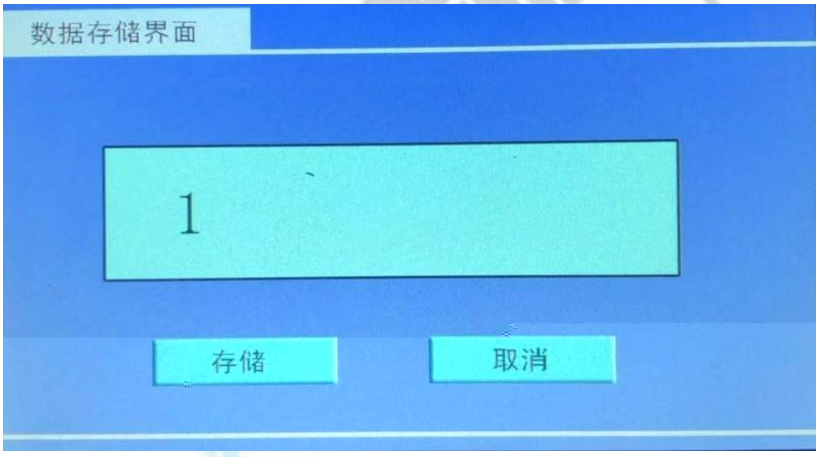

大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 23 : 35
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz


确定测试


大型地网测试仪
2019-03-20 11:25:54
22°C
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
R=
uΩ
ρ =
Ω.m



大型地网测试仪
2019-03-20 11:25:54
22°C
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 接地电阻
R=
ρ =
Ω.m





数据存储界面
1
存储
取消

产品宗旨：技术领先，质量可靠，性价比优
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期


赫兹电力 HERTZ POWER



HERTZ POWER



HERTZ POWER



HERTZ POWER