

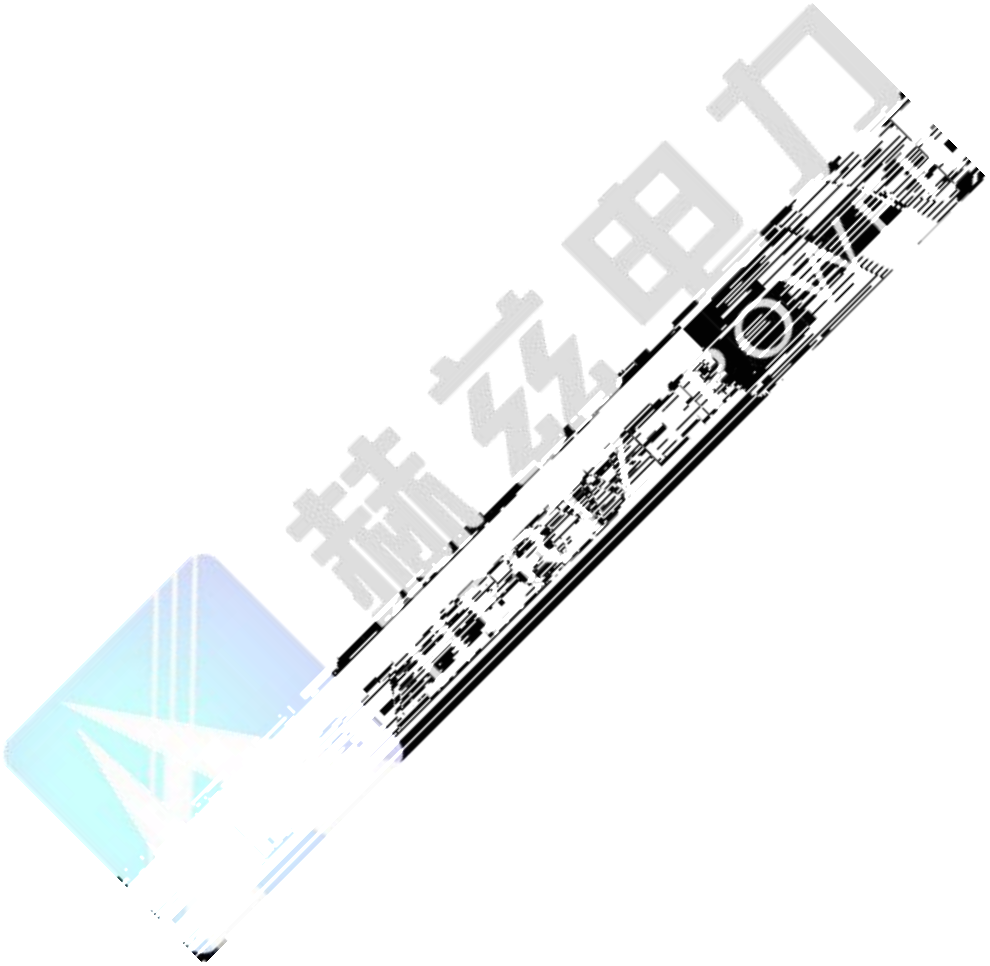


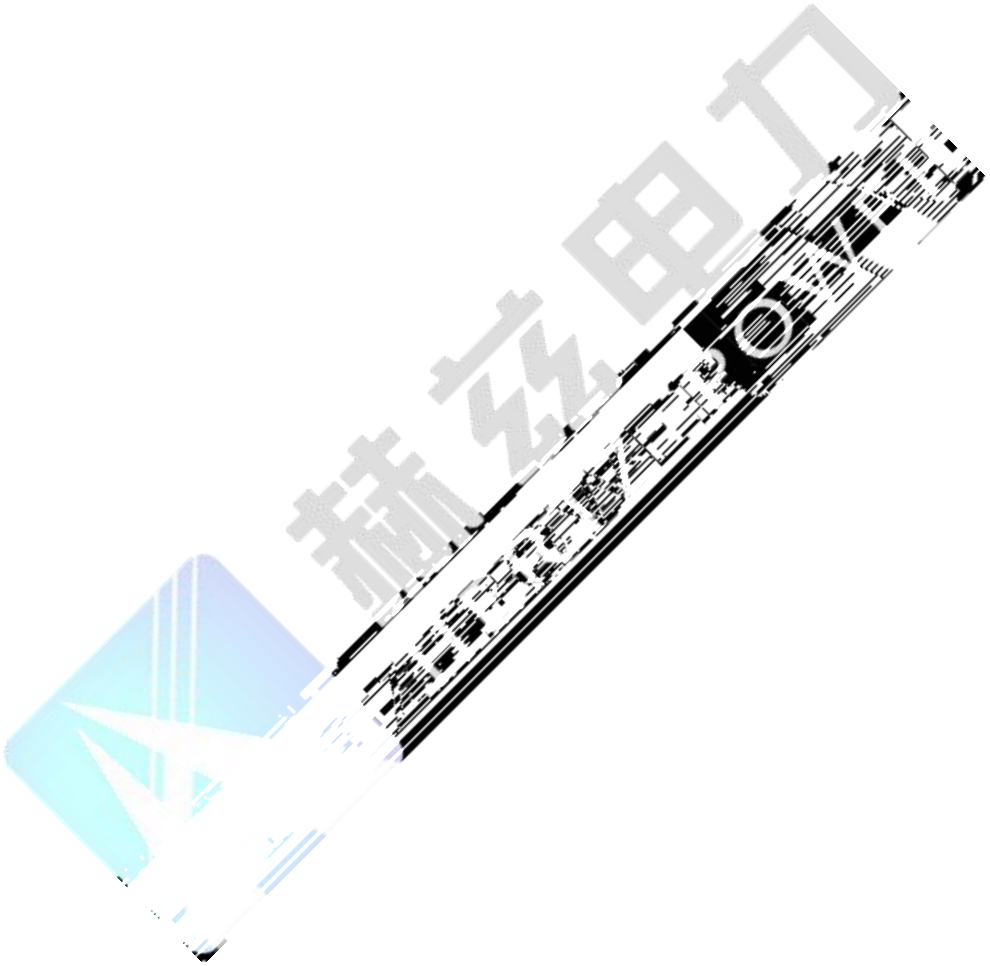

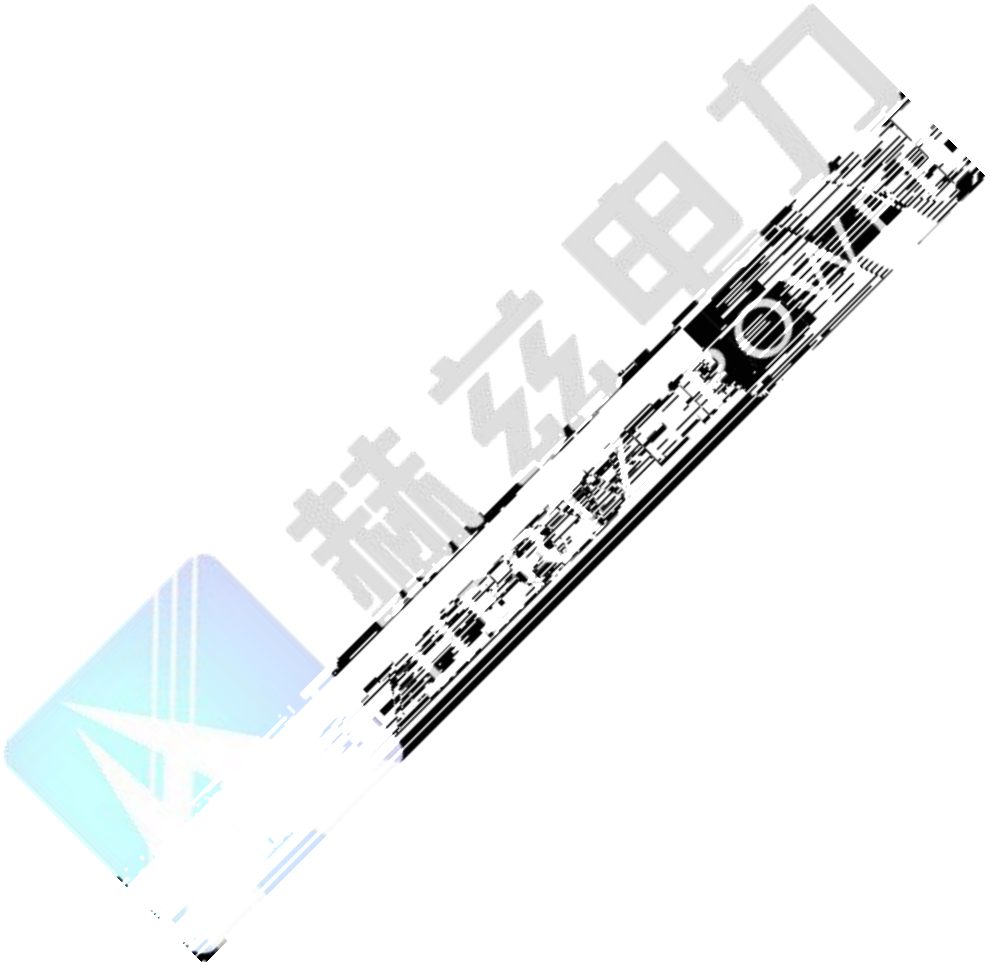

14. : 55

15. :30min

:


	kVA	V	kV	mA	kV	mm	kg
GTB-1.5	1.5			30		240×180×380	13
60 GTB-3	3			60		330×28	

50 70


200

200V


1 2

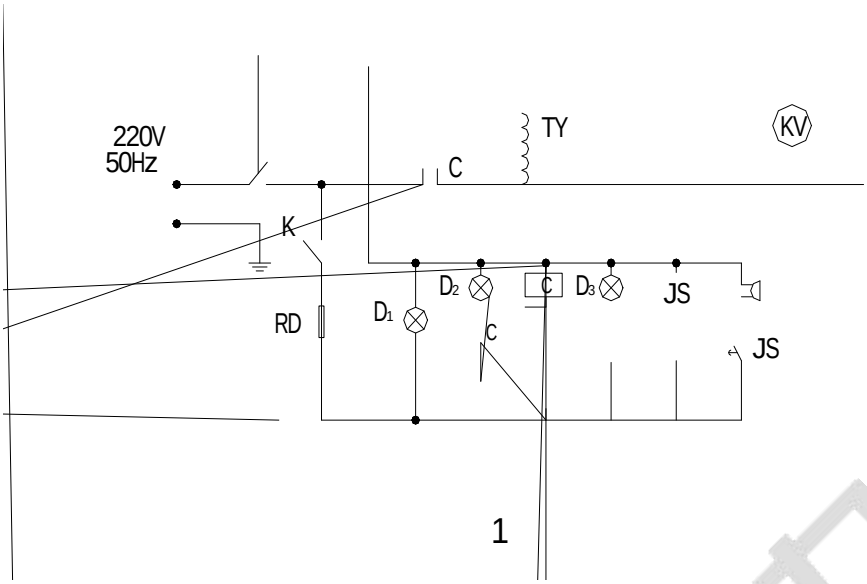

1

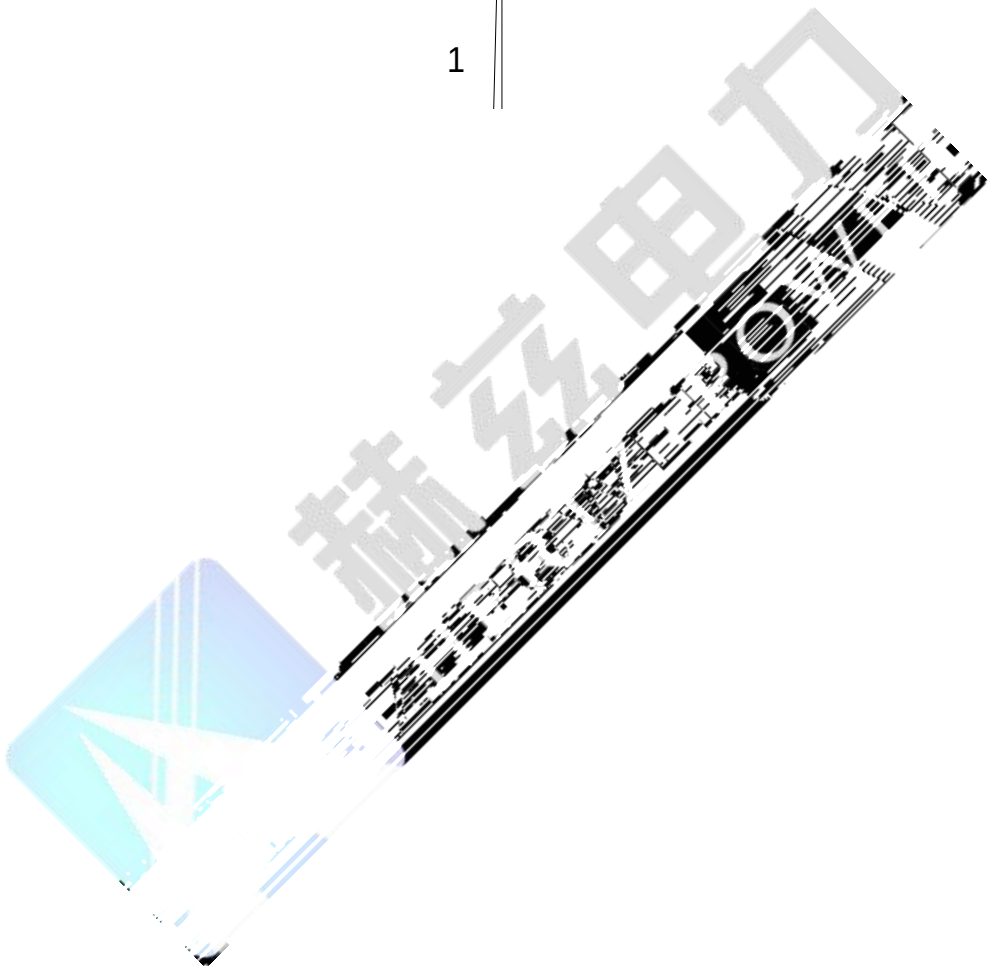

“ ” “ ”

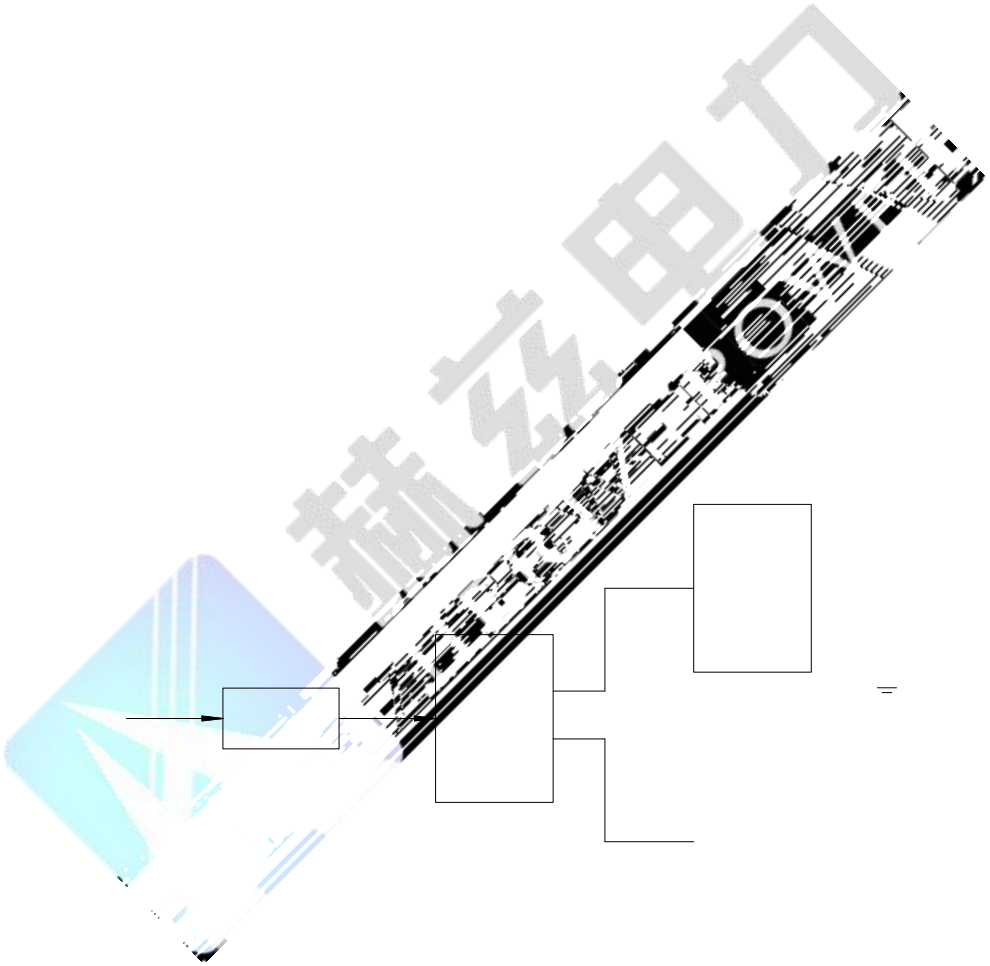

3


4 2 3

A

B

C


D

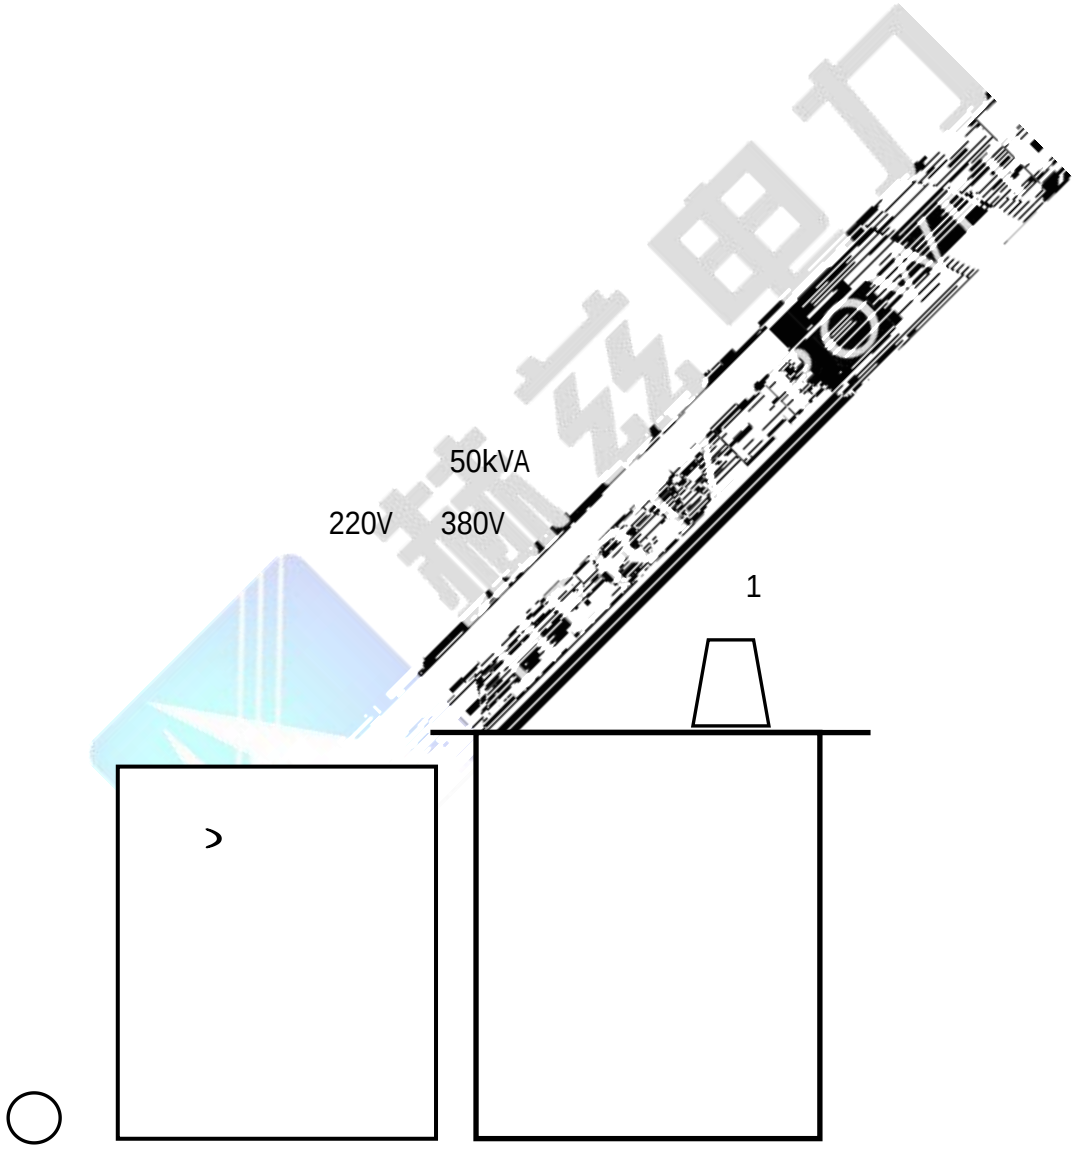

1

BH - A –

kV – T –

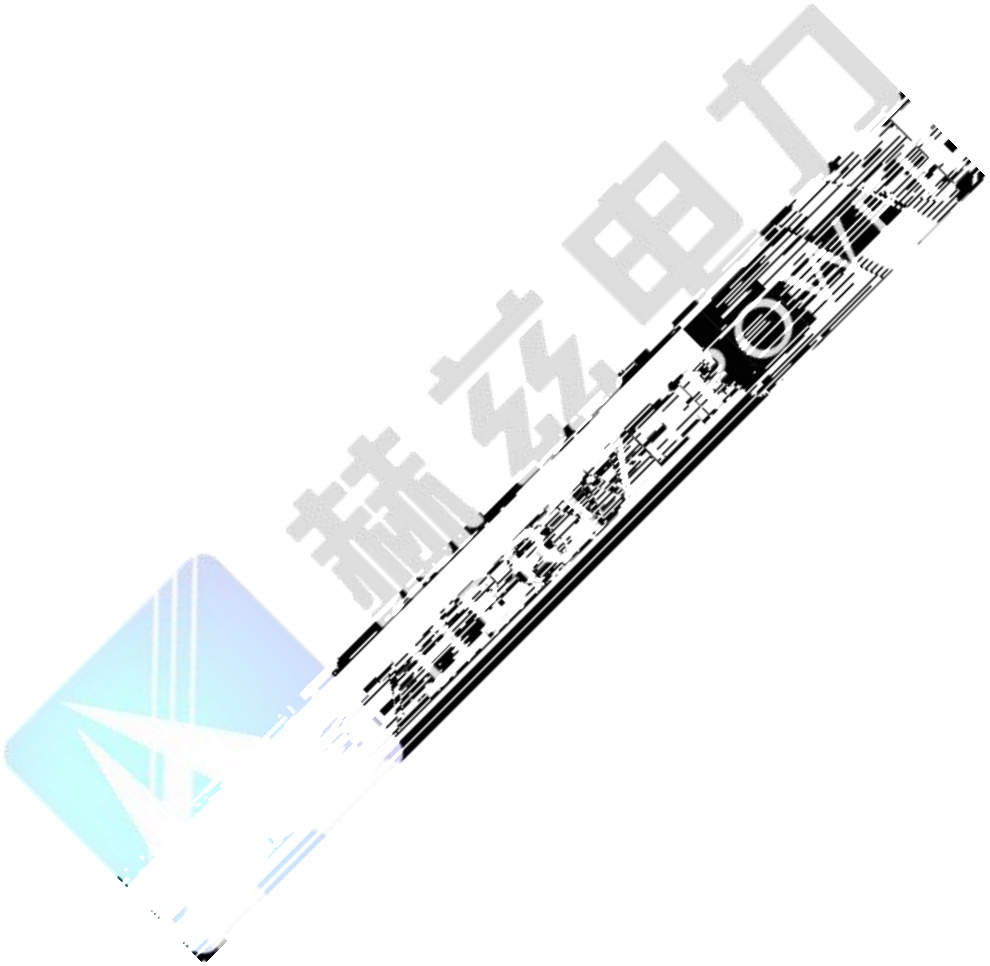

P_0—　　P—

P_0=P

1

	kVA						mm	kg
			V	Hz	V	A		
HZTC	3	1	220	50	240	13.6	300*400*220	17
HZTC	5	1	220	50	240	22.7	300*400*230	20
HZTC	10	1	220	50	240	45.5	410*540*680	28
HZTC	15	1	220 380	50	240 430	68 39	410*540*680	35
HZTC	20	2	380	50	430	52.6	410*540*680	40
HZTC	30	2	380	50	430	78.9	470*630*1100	65
HZTC	50	2	380	50	430	131.5	1020*650*1600	

1

5—1


5—2


5—3


“ s ”


5—4

027-83267669
www.whhezi.com
whhezi@163.com

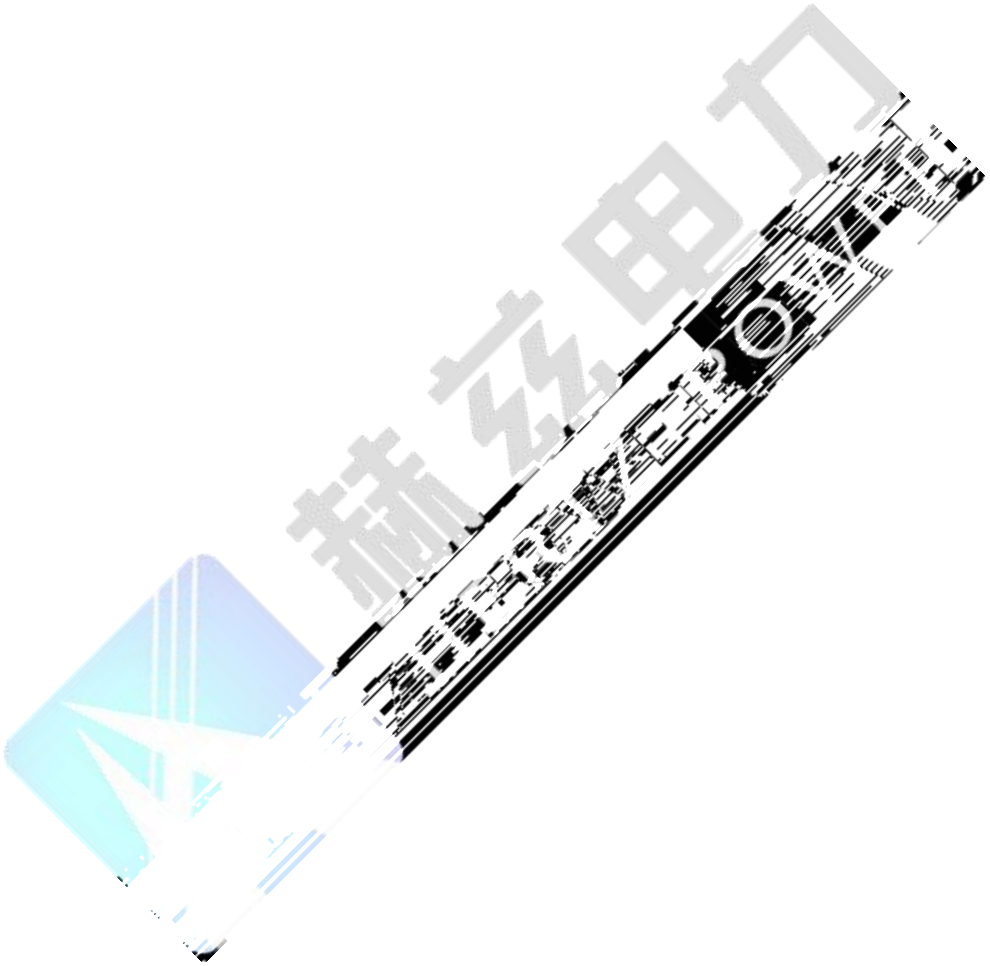

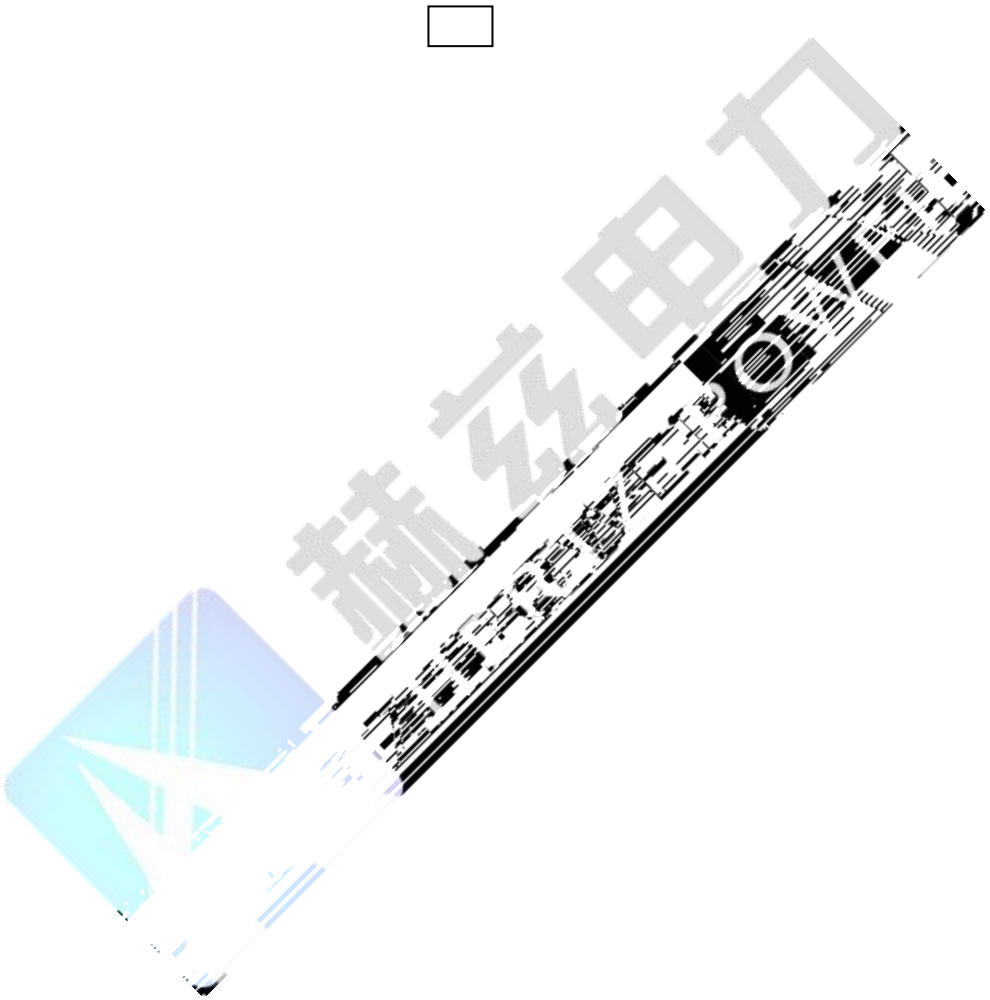

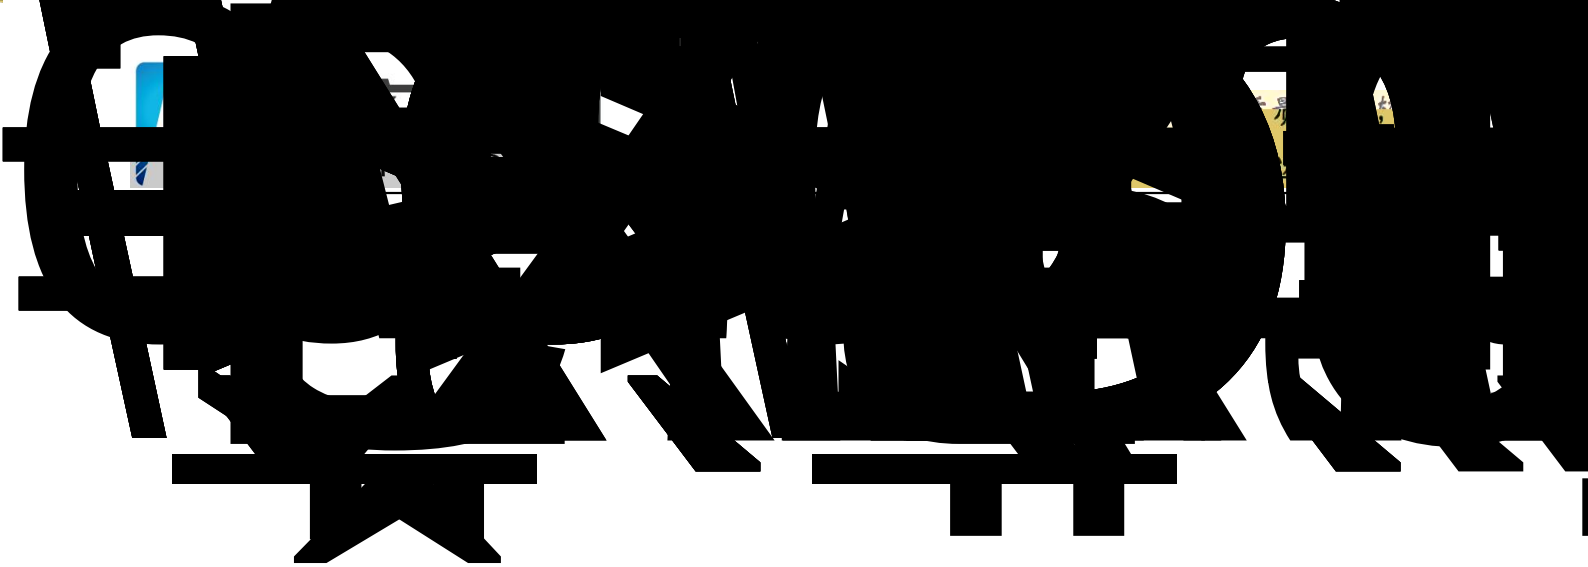

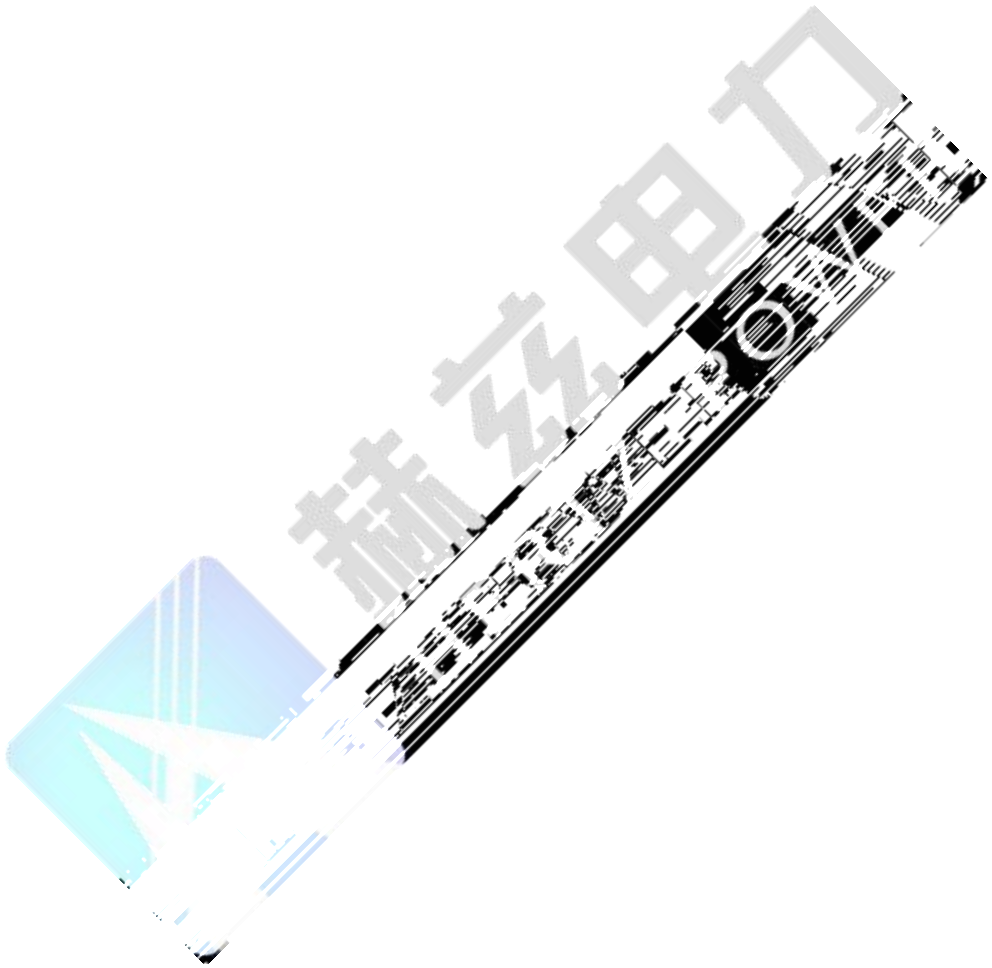

027-83267669

www.whhezi.com

whhezi@163.com