

1

2

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

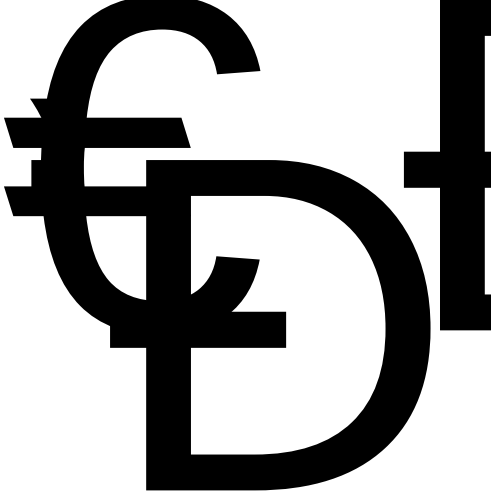
赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

9

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER



A B



C



A B

C

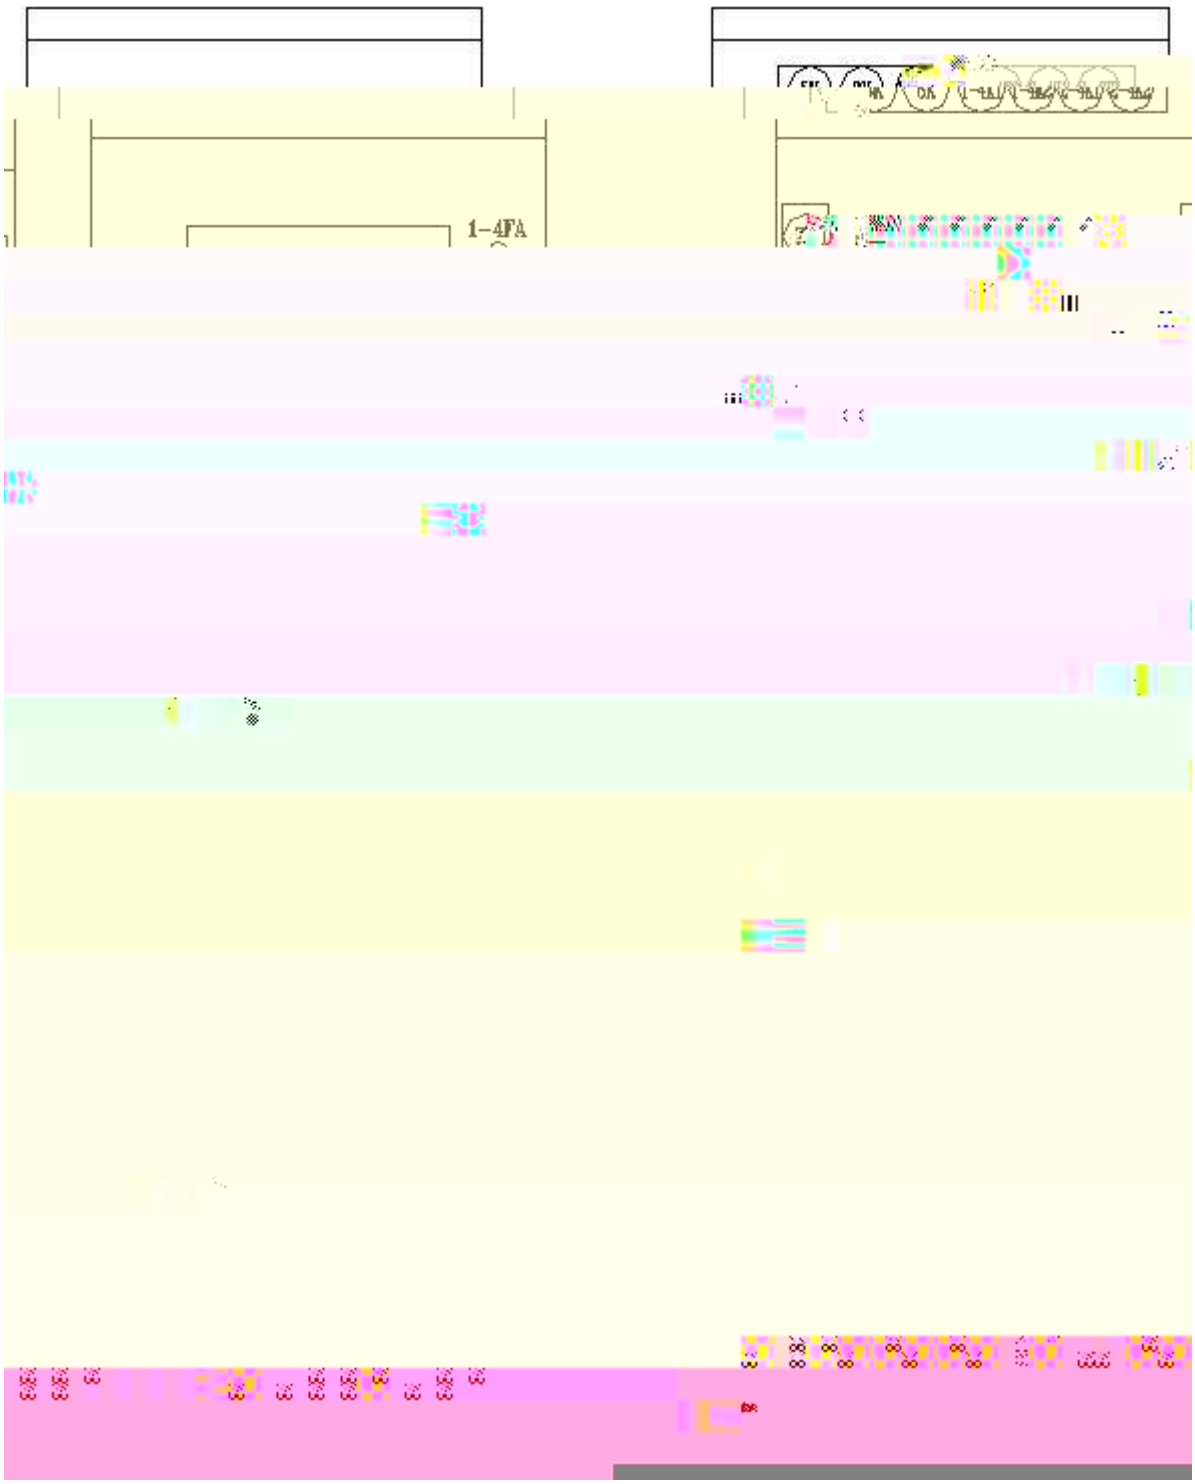
赫兹电力
HERTZ POWER

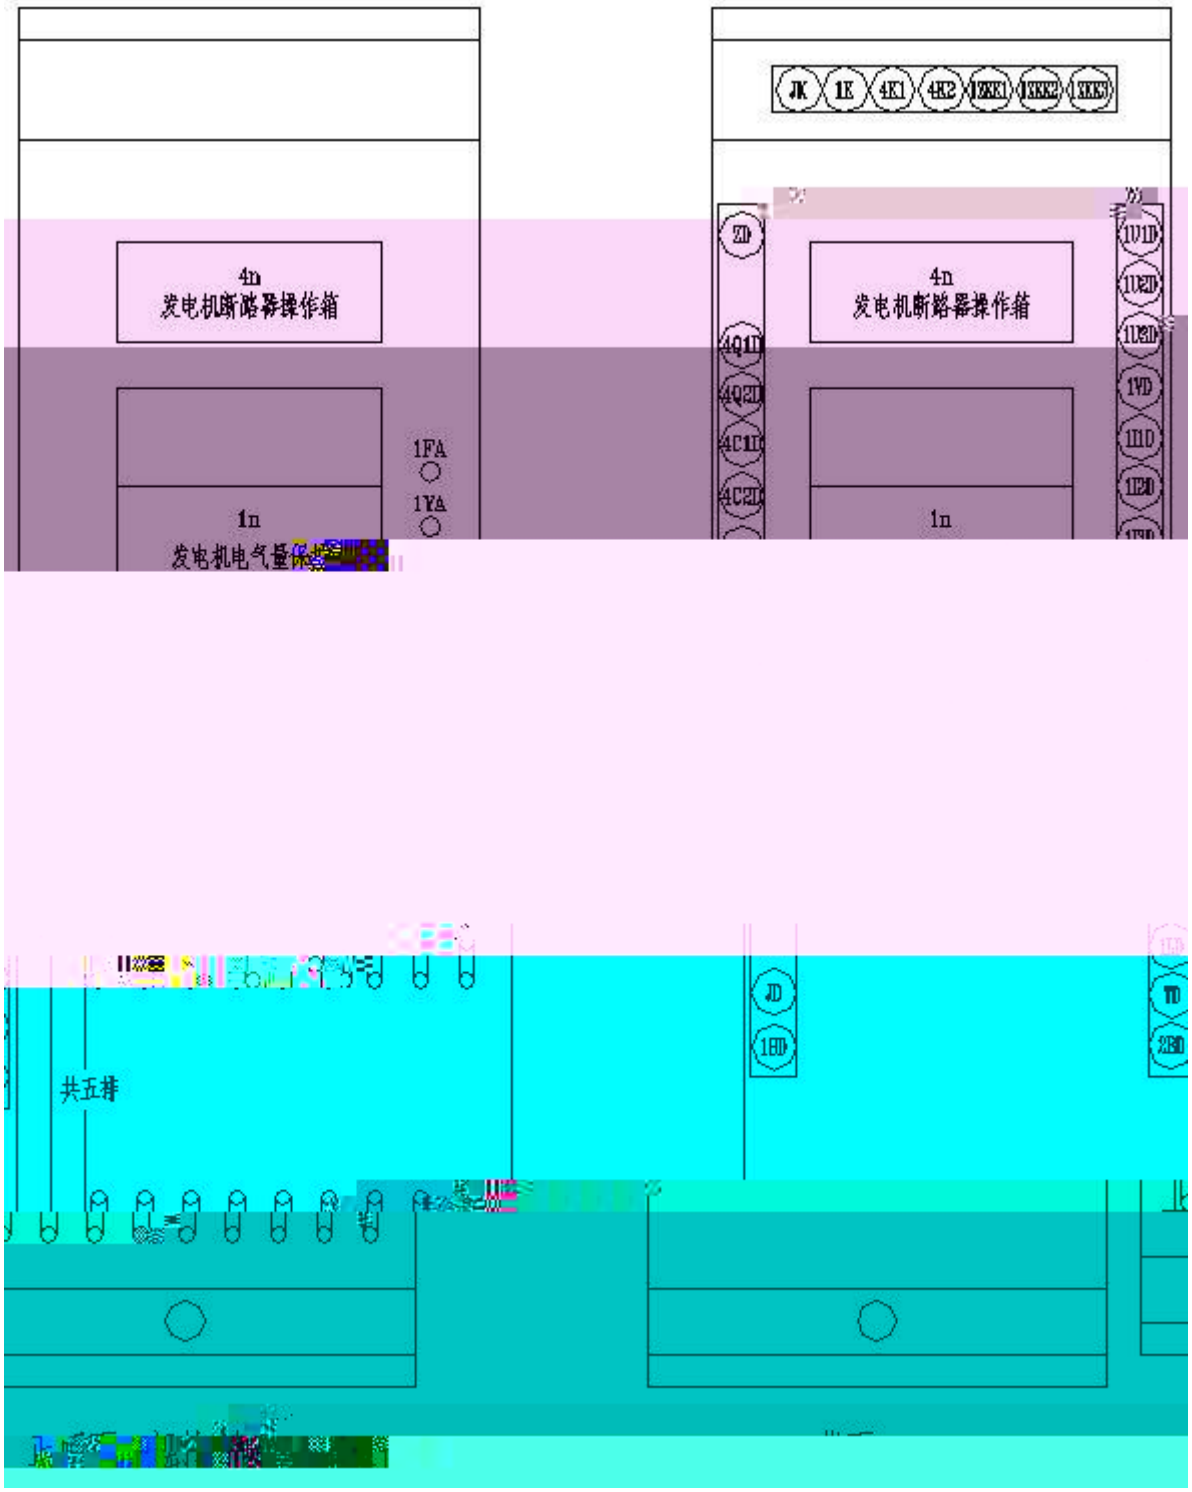
赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

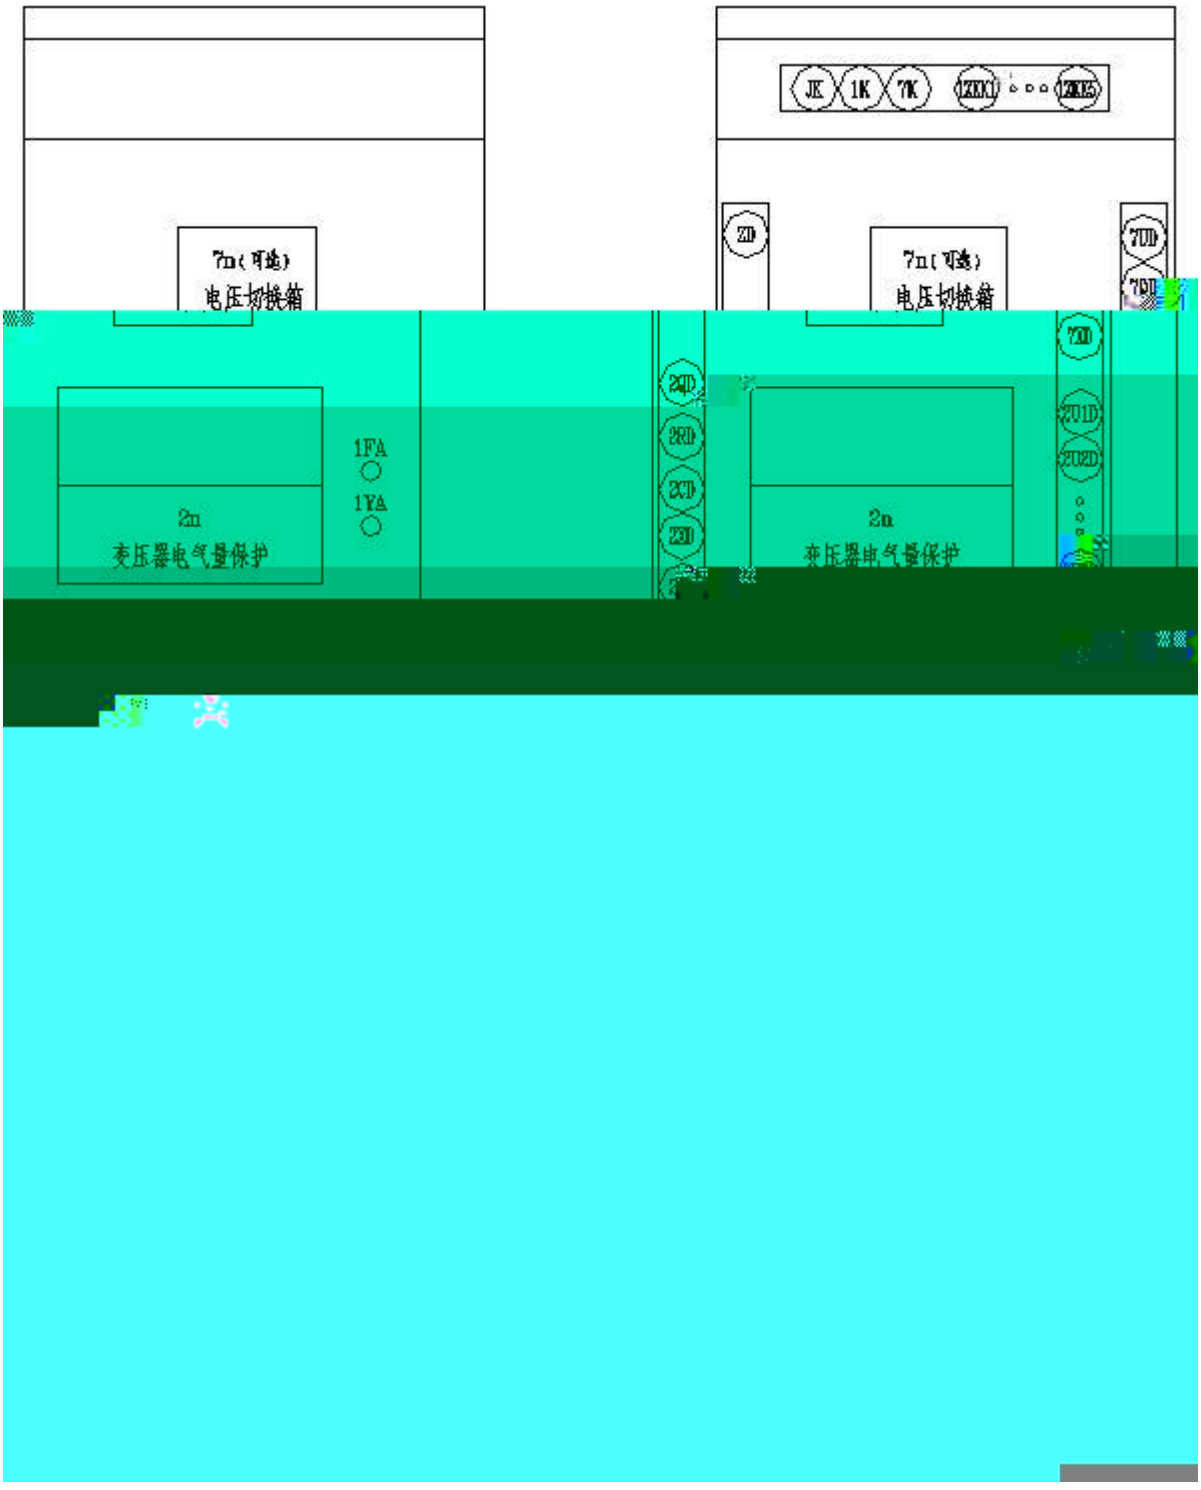
赫兹电力
HERTZ POWER

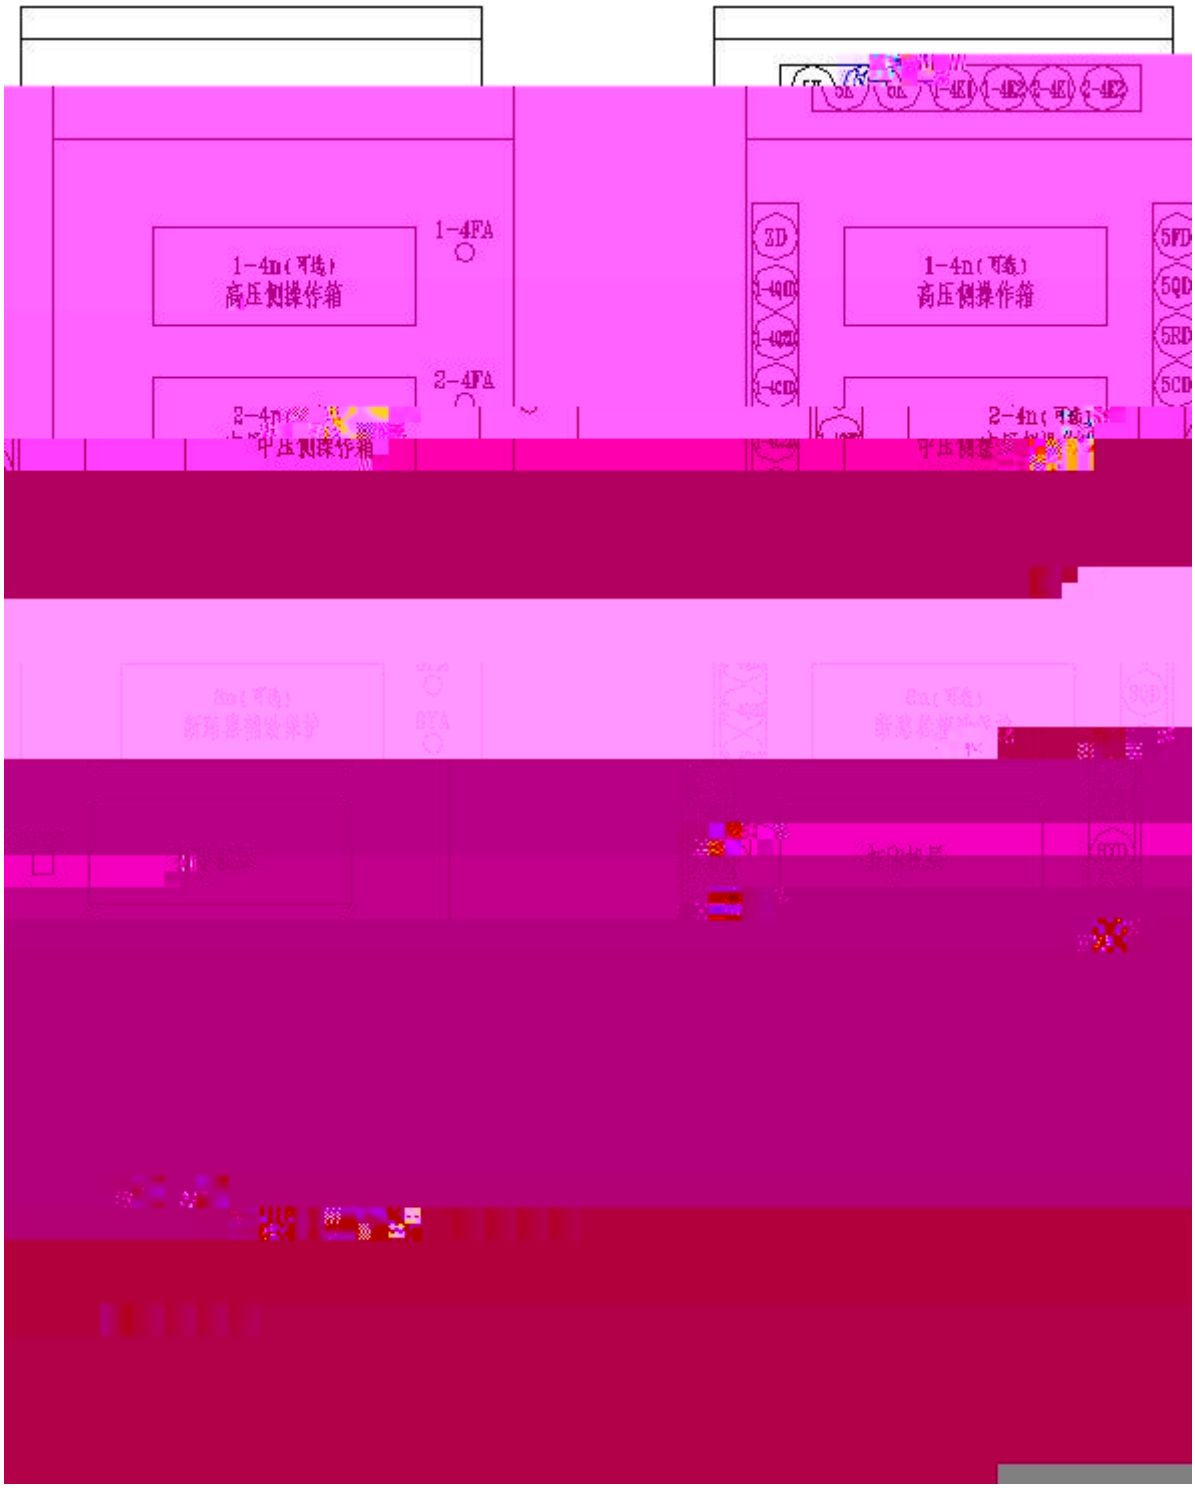
赫兹电力
HERTZ POWER

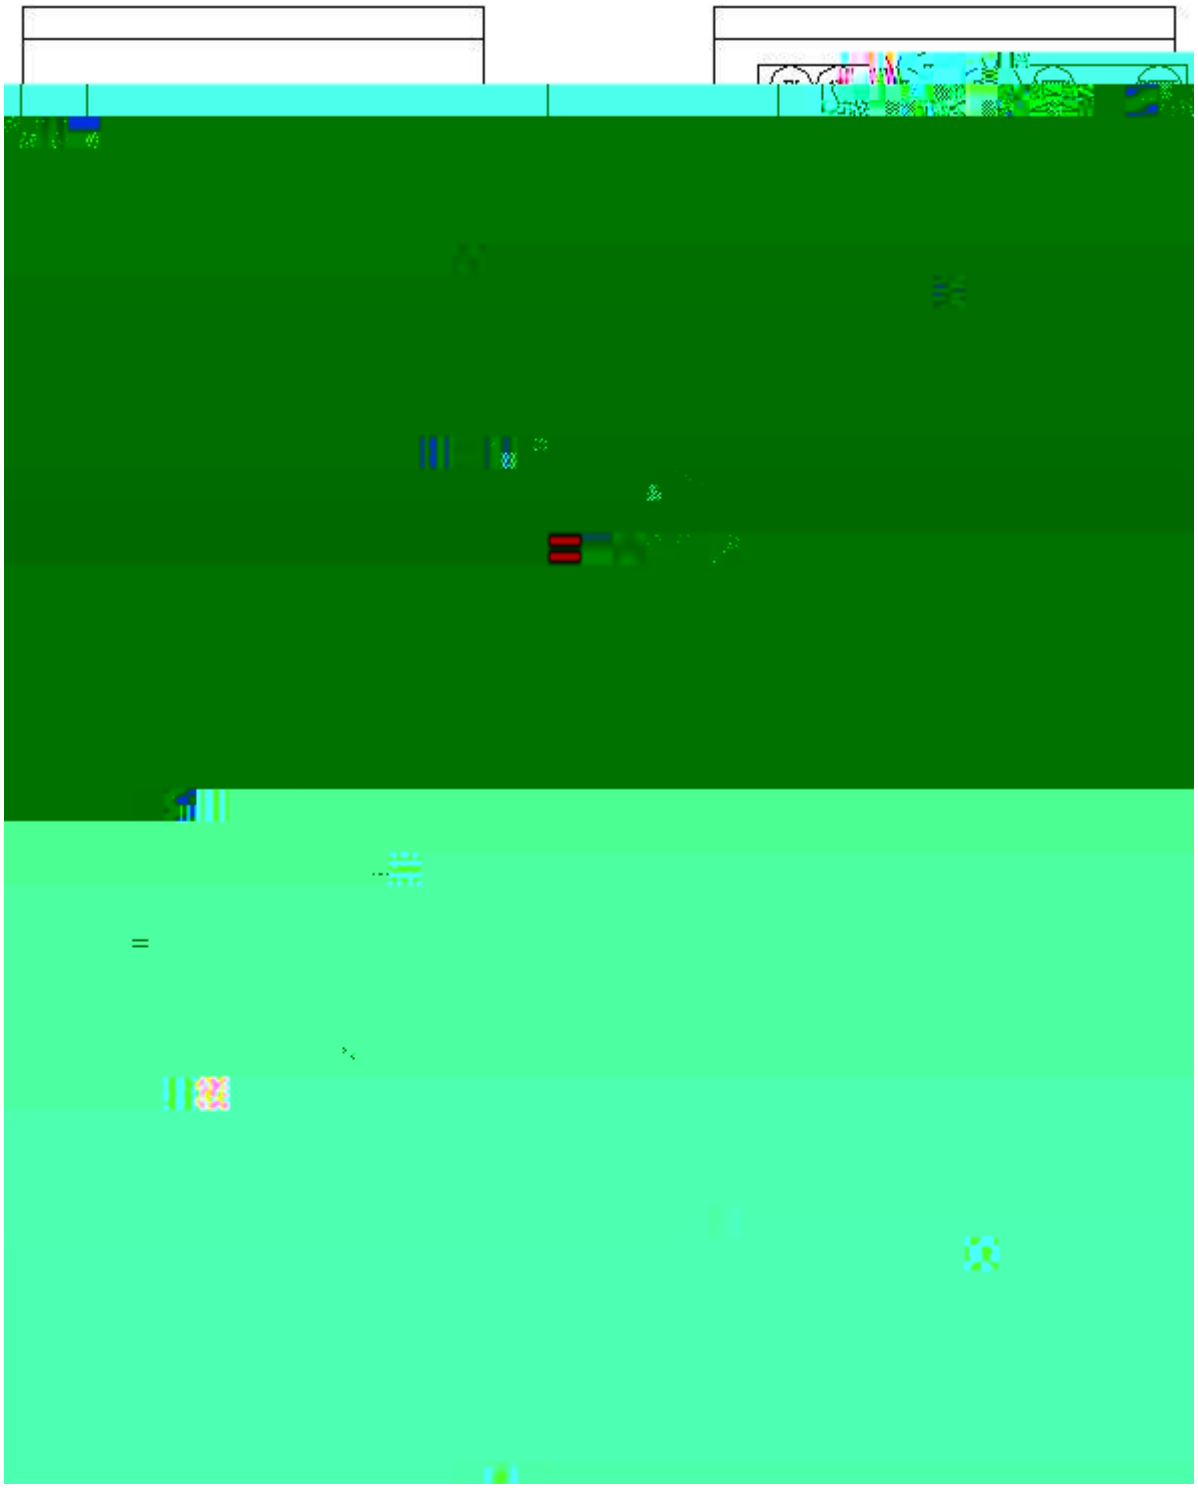

1-4FA

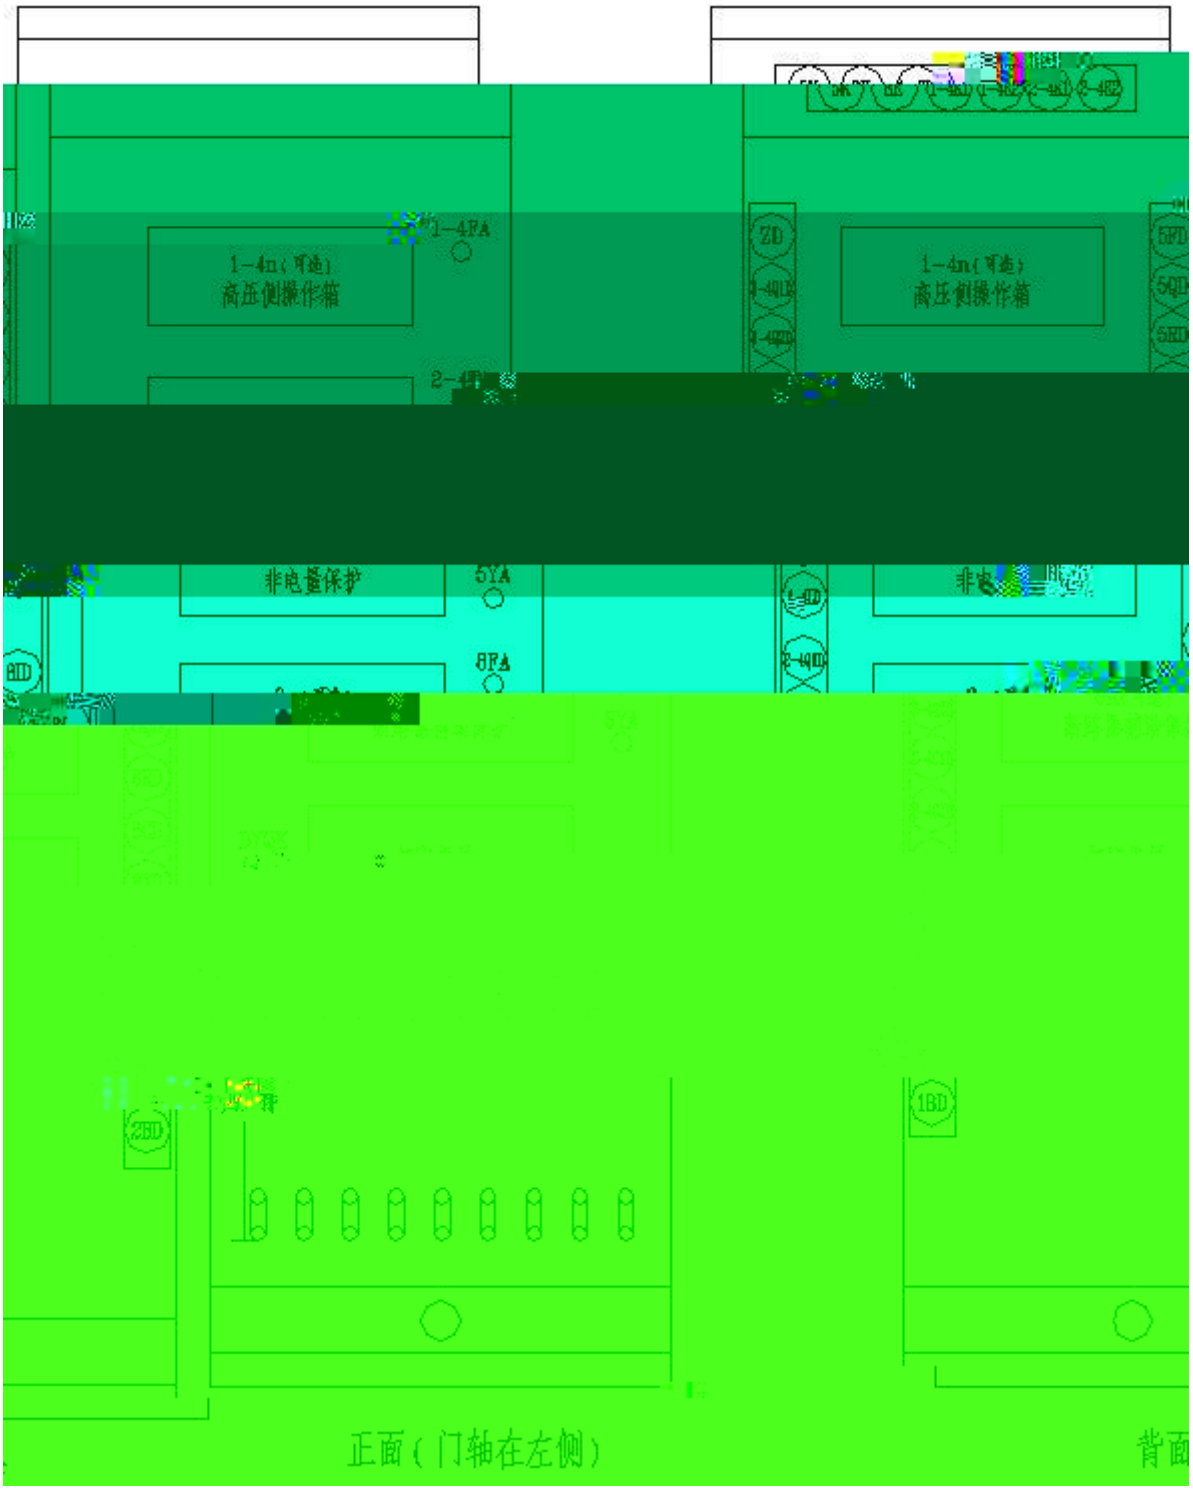

4n
发电机断路器操作箱
1n
1FA
1YA
JK
1E
4K1
4K2
1ZKE1
1ZKE2
1KKS
ZD
4Q1D
4Q2D
4C1D
4C2D
1V1D
1V2D
1V3D
1VD
1D1D
1E2D
4n
发电机断路器操作箱
1n
共五排
JD
1BD
YD

赫兹电力
HERTZ POWER


JK
1K
7K
2K5
2D
7D
7n(可选)
电压切换箱
1FA
1YA
2n
变压器电气量保护
2n
变压器电气量保护


1-4n(可选)
高压侧操作箱
1-4FA
2-4n(可选)
中压侧操作箱
2-4FA
3D
4QD
4RD
4CD
1-4n(可选)
高压侧操作箱
5FD
5QD
5RD
5CD




1-4n(可选)
高压侧操作箱
1-4FA
2-4FA
非电量保护
5YA
8FA
1-4n(可选)
高压侧操作箱
非电
2BD
1BD
正面(门轴在左侧)
背面